


別紙：水道施設エリア図・水道容量表

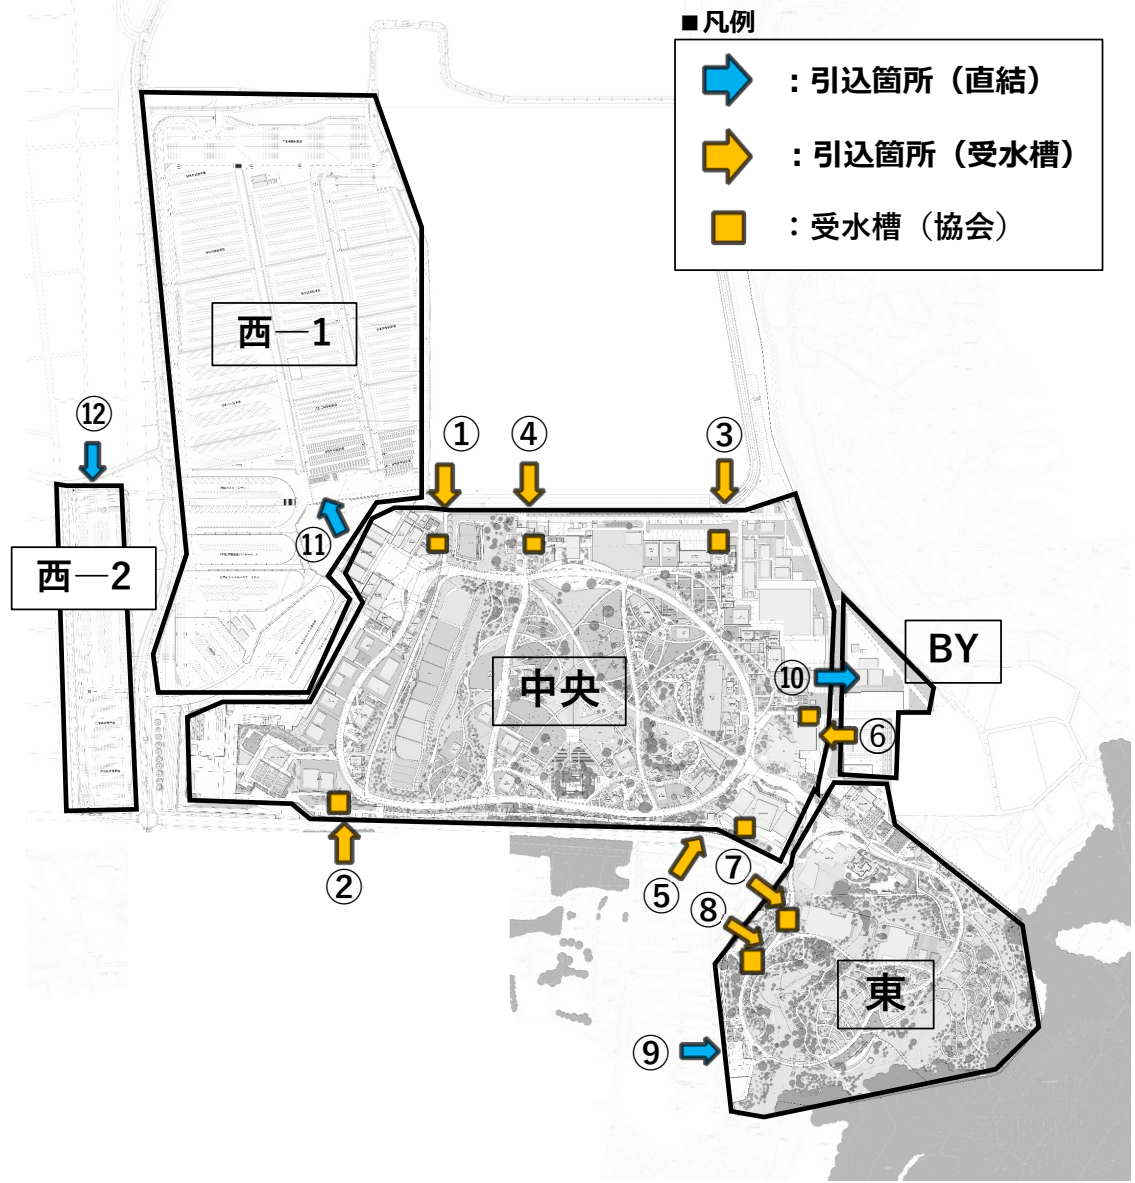

エリア	受水槽番号	専用水道概要箇所	引込口径	受水槽容量	受水槽連結基数
中央	中央①	○	150A	280	14
	中央②	○	100A	160	8
	中央③	○	150A	300	15
	中央④	—	100A	120	6
	中央⑤	○	150A	300	15
	中央⑥	—	100A	120	6
東	東⑦	—	100A	120	6
	東⑧	—	100A	100	5
	直結⑨	—	50A	—	—
BY (バックヤード)	直結⑩	—	75A	—	—
西-1	直結⑪	—	50A	—	—
西-2	直結⑫	—	50A	—	—